

Instruction Manual

- Premier Impaq Plus with Magnetic Contact
- Premier Impaq Plus
- Veritas Impaq E




INS 324-4




Specifications

Voltage	9 - 16VDC
Current: Impaq Plus	20mA typical
Current: Impaq E	9mA typical
Maximum Ripple	2Vpp 10Hz - 100Hz @ 12VDC
Alarm Output	
Shock Sensor	Normally closed (fail-safe) voltage free contacts. Rated at 350VDC, 100mA. Optical relay, typically 16Ω to 26Ω contact resistance.
Mag. Contact	Normally closed voltage free reed switch. Rated at 100VDC, 500mA.
Tamper Output	Normally closed voltage free contacts. Rated at 24VDC, 50mA.
Alarm Time	>2 seconds typical
Detection LED	
Impaq Plus	Internal jumper to enable/disable - Comfort LED independently selectable.
Impaq E	Internal jumper to enable/disable.
Detection Method	Proprietary piezo electric transducer.
Operating temp	0°C to +55°C (32°F to 130°F)
Dimensions	86mm x 25mm x 21mm (HxWxD)
Relative humidity	Max. 95%
Weight	40g


MADE IN ENGLAND © 2011 Texecom Ltd www.texecom.com

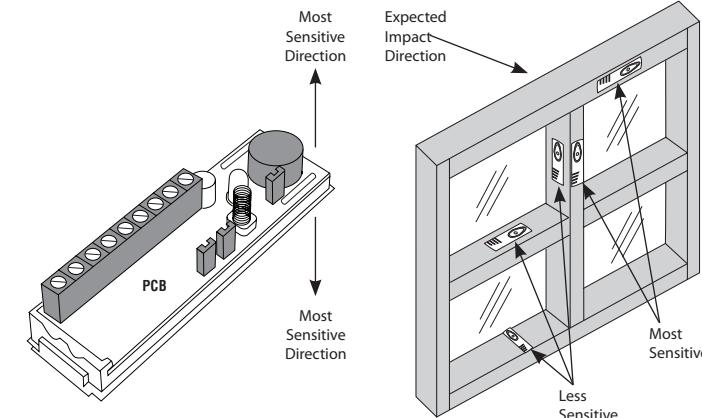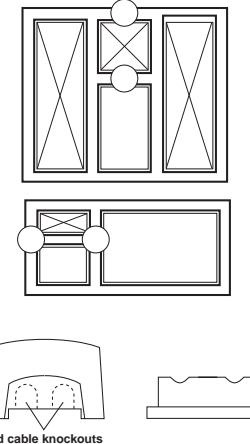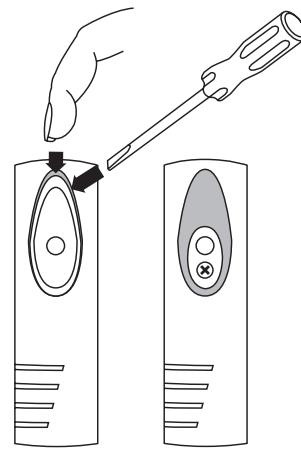


3 - Veritas Impaq E

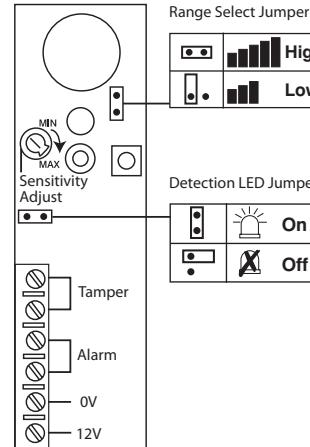

4 - Premier Impaq Plus

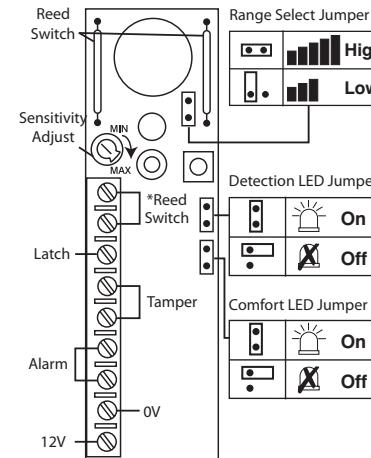

5 - *Premier Impaq Plus with Magnetic Contact



Magnets can be installed either side of the unit.		
Material	Approach	Removal
Non-Ferrous	X = 18mm Y = 10mm Z = +/- 4mm	X = 20mm Y = 12mm Z = 24mm
Ferrous	X = 8mm Y = 8mm Z = +/- 3mm	X = 9mm Y = 17mm Z = 13mm

LED Status Indication

Flashing Green*	Comfort LED.
Momentary Green*	Background disturbance.
Momentary Red	Alarm condition.
Momentary Orange*	Gross attack.
Continuous Red*	Latched mode.
Flashing Red*	First to alarm.

*Premier Impaq Plus only

EN: Installation Sheet

Mounting

- Select the intended mounting position. Open the detector cover (see Fig.1), carefully remove the printed circuit board and fix the area onto the mounting surface using at least two No.4 or No.6 countersunk screws. Ensure that the base has full and secure contact with the surface to be protected.
- Replace the printed circuit board with the fastening screw and connect cable to the Impaq terminals.

Sensitivity Setup

- When the unit is first powered the LED will illuminate for approximately 10 seconds while the unit self calibrates.
- Set the sensitivity to a minimum by turning VR1 anticlockwise and firmly tap the middle area to be protected. If the LED lights red or orange, remove the "Range Select" jumper to select the "low sensitivity" range. Gradually increase the sensitivity by turning VR1 clockwise. After each adjustment, firmly tap the area and observe the LED colour. A red LED indicates that the sensitivity is correct.
- The Impaq Plus features additional LED colours to aid the setup process. If the LED turns green, the sensitivity is too low and needs increasing. If the LED turns orange, the sensitivity is too high and needs reducing.
- Impaq E only: the LED jumper can now be removed to disable the LED.

- Impaq Plus only: the Comfort LED jumper and/or the Detection LED jumper can now be removed to independently disable the flashing green LED and/or disable the LED from indicating an impact detection.
- Replace the cover taking care to tighten the fixing screw to complete the installation.

Premier Impaq Plus Latch Options

Momentary: Latch terminal not connected: the LED will illuminate when an impact is detected and then reset after approximately 3 seconds.

Latching: Latch terminal connected to the Set Positive (Set+, SW+) line from the control panel. When the panel is set the LED will be disabled. When the Set Positive is removed (by unsetting the control panel) any shock sensors which have signalled an alarm will indicate a latched condition with a continuous red LED. Taking the latch line high and then low again will reset the shock sensors.

First to Alarm: Latch terminal connected to the Alarm Positive (AL+, A+ve) line from the control panel. The first shock sensor activated while the system is set will indicate this with a slow flashing red LED (upon unsetting the system). Shock sensors activated subsequently will indicate this with a continuous red LED. Taking the latch line high and then low again will reset the shock sensors.

First to Alarm: Latch terminal connected to the Alarm Positive (AL+, A+ve) line from the control panel. The first shock sensor activated while the system is set will indicate this with a slow flashing red LED (upon unsetting the system). Shock sensors activated subsequently will indicate this with a continuous red LED. Taking the latch line high and then low again will reset the shock sensors.

ES: Hoja de instalación

Montaje

- Elija la posición en la que desea montarlo. Abra la cubierta del detector (véase Fig. 1), retire con cuidado el circuito impreso y fije la base a la superficie de montaje usando al menos dos tornillos de cabeza avellanada del n.º 4 o n.º 6. Asegúrese de que la base tiene un contacto constante y seguro con la superficie que debe protegerse.
- Vuelva a colocar el circuito impreso con el tornillo de sujeción y conecte el cable a los terminales Impaq.

Configuración de la sensibilidad

- Cuando la unidad se conecta por primera vez, el LED permanece iluminado durante aprox. 10 segundos, hasta que la unidad se calibra de forma automática.
- Fije la sensibilidad al mínimo girando el regulador VR1 en sentido contrario a las agujas del reloj y dé unos golpecitos firmes en el centro del área que quiera proteger. Si la luz del LED es roja o naranja, retire el puente de "selección de alcance" para seleccionar un alcance de "sensibilidad baja". Incrementa de manera gradual la sensibilidad girando el VR1 en el sentido de las agujas del reloj. Despues de cada ajuste, golpee con firmeza la zona y observe el color del LED. Si el LED está rojo quiere decir que el nivel de sensibilidad es correcto.
- El Impaq Plus cuenta con otros colores adicionales en el LED para ayudarle durante el proceso de instalación. Si el LED se vuelve verde, la sensibilidad es demasiado baja y es necesario aumentarla. Si el LED se vuelve naranja, la sensibilidad es demasiado elevada y es necesario reducirla.
- Solo Impaq E: puede retirar el puente del LED para desactivar el LED.
- Solo Impaq Plus: se pueden retirar el puente del LED de confort y/o el puente del LED de detección para desactivar de manera independiente el LED intermitente verde y/o el LED que indica la detección de un impacto.
- Para completar la instalación, vuelva a colocar la cubierta procurando que el tornillo de fijación quede firme.

Opciones de bloqueo de Premier Impaq Plus

Temporal: Terminal de bloqueo no conectado: el LED se enciende al detectar un impacto y se apaga aprox. a los 3 segundos.

Bloqueo: Terminal de bloqueo conectado a la línea Conexión Positiva (Set+, SW+) del panel de control. Cuando el panel está conectado, el LED se desactiva. Cuando se retira la Conexión Positiva (al desconectar el panel de control), en todos los sensores de impacto en los que se ha detectado una alarma se encenderá una luz roja continua del LED que indica su estado bloqueado. Para volver a conectar los sensores de impacto, suba y vuelva a bajar la línea de bloqueo.

Primera Alarma: Terminal de bloqueo conectado a la línea de Alarma Positiva (AL+, A+ve) del panel de control. El primer sensor de impacto activado mientras el sistema esté conectado lo indicará mediante una luz roja del LED que parpadea lentamente (hasta que se desconecte el sistema). Los sensores de impacto activados posteriormente lo indicarán mediante un LED fijo de color rojo. Para volver a conectar los sensores de impacto, suba y vuelva a bajar la línea de bloqueo.

FR: Fiche d'installation

Montage

- Sélectionnez la position de montage souhaitée. Ouvrez le couvercle du détecteur (Fig. 1), retirez avec précaution le circuit imprimé et fixez la base sur la surface de montage à l'aide d'au moins deux vis à tête fraisée de 3 mm ou 3,5 mm de diamètre. Vérifiez que la base est entièrement en contact avec la surface à protéger et que ce contact est solide.
- Replacez le circuit imprimé, fixez-le avec la vis et branchez le câble sur les bornes Impaq.

Réglage de la sensibilité

- La première fois que l'unité est mise sous tension, le voyant s'allume environ 10 secondes pendant l'auto-étalonnage.

Réglez la sensibilité au minimum en tournant VR1 dans le sens anti-horaire y donnez un coup ferme sur le centre de la surface à protéger. Si le voyant rouge ou orange s'allume, retirez le cavalier "Range Select" pour sélectionner la plage de faible sensibilité. Augmentez progressivement la sensibilité en tournant VR1 dans le sens horaire. Après chaque réglage, donnez un coup ferme et observez la couleur du voyant. Un voyant rouge indique que la sensibilité est correcte.

Le voyant du détecteur Impaq Plus comporte des couleurs supplémentaires pour faciliter le processus de réglage. Si le voyant s'allume en vert, la sensibilité est trop faible et doit être augmentée. S'il s'allume en orange, la sensibilité est trop forte et doit être réduite.

Impaq E uniquement : Le cavalier du voyant peut être retiré pour désactiver ce dernier.

Impaq Plus uniquement : Vous pouvez maintenant retirer le cavalier du voyant de confort et/ou celui du voyant de détection pour désactiver de façon séparée la LED verte clignotante et/ou désactiver l'avertissement visuel de détection d'impact.

Replacez le couvercle en veillant à serrer la vis de fixation pour terminer l'installation.

Options de verrouillage du détecteur Premier Impaq Plus

Temporaine : borne de verrouillage non connectée : lorsqu'un impact est détecté, le voyant s'allume, puis se réinitialise au bout d'environ 3 secondes.

Verrouillage : La borne de verrouillage est branchée sur la ligne Set Positive (Set+, SW+) du tableau de commande. Lorsque le tableau est activé, le voyant est désactivé. Lorsque SET Positive est désactivé (par la désactivation du panneau de commande), tous les capteurs de choc qui ont signalé une alarme indiquent une condition de verrouillage au moyen de leur témoin rouge. Pour réinitialiser les capteurs de choc, passez le signal de la ligne de verrouillage de l'état haut à l'état bas.

Premier capteur en alarme : borne de verrouillage relié à la ligne Alarm Positive (AL+, A+ve) du panneau de commande. Le premier capteur de choc activé alors que le système est activé indique ensuite cette alarme par un voyant rouge clignotant lentement (au moment où le système est désactivé). Les capteurs de choc activés par la suite l'indiqueront par un voyant rouge fixe. Pour réinitialiser les capteurs de choc, passez le signal de la ligne de verrouillage de l'état haut à l'état bas.

IT: Foglio di installazione

Montaggio

- Scegliere la posizione di montaggio desiderata. Ouvrez le copriero del sensore (vedere Fig. 1), rimuovere con cura il circuito stampato e fissare la base sulla superficie di montaggio utilizzando almeno due viti a testa conica n. 4 o n. 6. Assicurarsi che la base sia ben fissata e aderisca perfettamente alla superficie da proteggere.
- Riposizionare il circuito stampato con le viti di fissaggio e collegare il cavo ai terminali Impaq.

Impostazione della sensibilità

- Al momento della prima accensione, il LED rimane acceso per circa 10 secondi, durante i quali l'unità effettua il processo di auto-calibrazione.
- Impostare la sensibilità al minimo ruotando VR1 in senso antiorario e toccando in modo deciso il centro della superficie da proteggere. Se il LED si illumina di rosso o arancione, rimuovere il ponticello "Selezione intervallo" e scegliere l'intervallo "sensibilità bassa". Ruotare VR1 in senso orario per aumentare gradualmente la sensibilità. Dopo ogni regolazione, toccare in modo deciso la superficie e osservare il colore del LED. Il LED rosso significa che la sensibilità è corretta.

• Per facilitare il processo di impostazione, il LED di Impaq Plus è dotato anche di altri colori. Il LED verde indica che la sensibilità è troppo bassa e deve essere aumentata. Il LED arancione indica che la sensibilità è troppo alta e deve essere ridotta.

• Solo per Impaq E: adesso è possibile disabilitare il LED riimprovando il relativo ponticello.

• Solo per Impaq Plus: adesso è possibile rimuovere il ponticello del LED comfort e/o il ponticello del LED di rilevamento per disabilitare in modo indipendente il LED verde lampeggiante e/o il LED che indica il rilevamento di un urto.

• Riposizionare il copriero facendo attenzione a serrare le viti di fissaggio per completare l'installazione.

Opzioni del contatto di blocco Premier Impaq Plus

Temporaneo: terminale del contatto di blocco non collegato: il LED si illumina quando viene rilevato un urto e si spegne dopo circa 3 secondi.

Contatto bloccato: terminale del contatto di blocco collegato alla linea Set Positive (Set+, SW+) del pannello di comando. Quando il pannello è attivo, il LED viene disabilitato. Quando la linea Set Positive viene rimossa (disattivazione tramite pannello di comando), su tutti i sensori d'urto che hanno registrato un allarme si accende il LED rosso fisso a indicare la condizione di blocco. Alzare e abbassare nuovamente la linea del contatto di blocco per ripristinare i sensori d'urto.

Primo sensore in allarme: terminale del contatto di blocco collegato alla linea Allarme positivo (AL+, A+ve) del pannello di comando. Se il sistema è attivo, quando il primo sensore d'urto viene attivato, il LED rosso inizia a lampeggiare lentamente (nel momento in cui il sistema viene disattivato). I sensori d'urto attivati in seguito verranno segnalati attraverso un LED rosso fisso. Alzare e abbassare nuovamente la linea del contatto di blocco per ripristinare i sensori d'urto.

NL: Installatie instructies

Montage

- Kies de gewenste montagepositie. Open het frontje van de detector (zie figuur 1), verwijder voorzichtig de printplaat en monteer de behuizing door middel van ten minste twee schroeven met verzonken kop (nr. 4 of nr. 6) op het montageoppervlak. Zorg ervoor dat de behuizing volledig en veilig contact maakt met het te beveiligen oppervlak.
- Plaats de printplaat weer terug, draai deze met de bevestigingschroef vast in sluit de kabel aan op de aansluitklemmen van de Impaq.

Instellen van de gevoeligheid

- Als de unit voor de eerste keer wordt ingeschakeld, licht de led gedurende circa 10 seconden op en kalibreert de unit zichzelf.
- Draai VR1 linksom om de minimale gevoeligheid in te stellen en geef een stevig tik op het te beveiligen oppervlak (in het midden). Als de led rood of groen oplicht, verwijder dan de jumper "Bereikselectie" ("Range Select") om het bereik voor lage gevoeligheid te selecteren. Draai VR1 rechtsom om de gevoeligheid langzaam te vergroten. Tik na elke aanpassing stevig op het oppervlak en controleer de kleur van de led. Een rode led geeft aan dat de gevoeligheid correct is.

• De Impaq Plus heeft extra ledkleuren om het instellen te vergemakkelijken. Als de led groen oplicht, is de gevoeligheid te laag en moet ze verhoogd worden. Als de led oranje oplicht, is de gevoeligheid te hoog en moet ze verlaagd worden.

• Uitsluitend bij de Impaq E: de ledjumper kan verwijderd worden om de led te deactiveren.

• Uitsluitend bij de Impaq Plus: de comfort-led/jumper en/of de detectied-led/jumper kunnen verwijderd worden om onafhankelijk van elkaar de knipperende groene led te deactiveren en/of de led te deactiveren die een schok detecteert.

• Plaats het frontje weer terug en draai het met de bevestigingschroef stevig vast. De montage is nu voltooid.

Vergrendelopties van de Premier Impaq Plus

Kortsluiting: de vergrendelaansluitklem is niet aangesloten; de led licht op als er een schok wordt gedetecteerd en vervolgens vindt er na circa 3 seconden een reset plaats.

Vergrendeling: de vergrendelaansluitklem is aangesloten op de lijn "Inschakeling positief" (Set+, SW+) van het bedieningspaneel. Als het paneel is ingeschakeld, wordt de led gedetecteerd. Als "Inschakeling positief" is uitgeschakeld (door het bedieningspaneel uit te schakelen), geven schoksenoren die een alarm hebben gedetecteerd, een vergrendeling staan aan met een continu brandende rode led. Doe de vergrendeling eerst omhoog en daarna weer omlaag om de schoksenoren te resetten.

FIA (First To Alarm): de vergrendelaansluitklem is aangesloten op de lijn "Alarm positief" (AL+, A+ve) van het bedieningspaneel. De schoksenoren die tijdens het inschakelen van het systeem als eerste is geactiveert, geeft dit aan met een langzaam knipperende rode led (tot uitschakeling van het systeem). De schoksenoren die hierna zijn geactiveert, geven een vergrendeling aan in het moment in cui de systeem vien disattivato. I sensori d'urto attivati in seguito verranno segnalati attraverso un LED rosso fisso. Alzare e abbassare nuovamente la linea del contatto di blocco per ripristinare i sensori d'urto.

Regulatory information

Supplier: Texecom Ltd, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.

Weee Directive: 2002/96/EC (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

RoHS Directive: 2002/95/EC RoHS Compliant. Hereby, Texecom declares that this device does not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) or polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in more than the percentage specified by EU directive 2002/95/EC, except exemptions stated in EU directive 2002/95/EC annex.

CE Directive: 2004/108/EC (CE directive)

Maintenance: Test yearly by the installer

Warranty: 5 year replacement warranty

Security grade: EN Grade 2

Environmental class: Class II

Standards: EN50131-1

Standards: Impaq Plus with Magnetic contact: EN50131-2-6 Certified by Telefication: NETHERLANDS. The Impaq detector is not a complete alarm system, but only its part. Therefore Texecom does not accept any responsibility or liability for any damage that is claimed to be a result of an incorrect functioning of the Impaq detector. Texecom reserves the right to change the specification without a prior notice.

© 2011 Texecom Ltd.